

תעודת בדיקה מס' 8614341465
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"ג 1953

פרטי ההזמנה
שם המזמין: חש ציוד עזר ללוחות חשמל בע"מ
כתובת: רחוב העמל 5, א. תעשייה
עיר: יבנה
תאריך ההזמנה: 26.07.2006

תיאור המוצר
יחידת חלוקה מודולארית 250A
ארץ ייצור: ישראל
ראה תיאור המוצר בדף מס' 2.

פרטי הנטילה
המדגם ניטל בתאריך 26.07.2006 הנוטל - המזמין
גודל המדגם - 2.

מהות הבדיקה
ההתאמה לדרישות התקן הבינלאומי IEC 60947-7-1:
Low-voltage switchgear and controlgear, Part 7-1: "Ancillary equipment – Terminal blocks for copper conductors", from July 2002.

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש
לשחרור טובין מהמכס

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין
להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות
הדיוגמאות שנבדקו מתאימות לדרישות התקן.
הערה: הבדיקה בוצעה ביוזמת המזמין.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.
2/..

תאריך הדפסת המסמך: 22.10.2006

שם החותם: שקד יובל
תפקידו: הנדסאי בודק

תאריך: 3/12/06

חתימה:

שם החותם: גברוביץ סרחיו
תפקידו: ראש ענף תעשייה
תאריך: 03-12-2006
חתימה:
המעבדה לחשמל
מכון התקנים הישראלי (מתי)

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

תעודת בדיקה מס' 8614341465

דף מס' 2 מתוך 3 דפים

תיאור המוצר

המוצר הנבדק הינו יחידת הדקים ללוח חשמל – יחידת חלוקה מודולארית 250A, עם כיסוי הגנה שקוף, המיועדת להתקנה על גבי פלטת הרכבה באמצעות ברגים, מק"ט יצרן: 00006.00051
 היחידה כוללת 3 פסי צבירה ל-250 A בעלי 8 יחידות הידוק 1-70 מ"מ ושני מהדקי כניסה עד 95 מ"מ, המותקנים על גבי מבודדי פלסטיק מדורגים.



היחידה הינה בעלת המידות הבאות:

אורך פס:	370 מ"מ
עובי פס:	5 מ"מ
רוחב פס:	15 מ"מ
עומק היחידה:	106 מ"מ
רוחב היחידה:	120 מ"מ

הסימון המופיע ע"ג המוצר הינו כלהלן:

HASH
00006.00051

צילומים של המוצר הנבדק

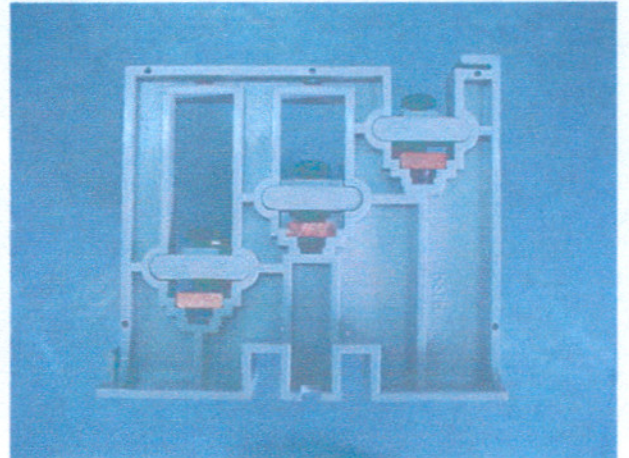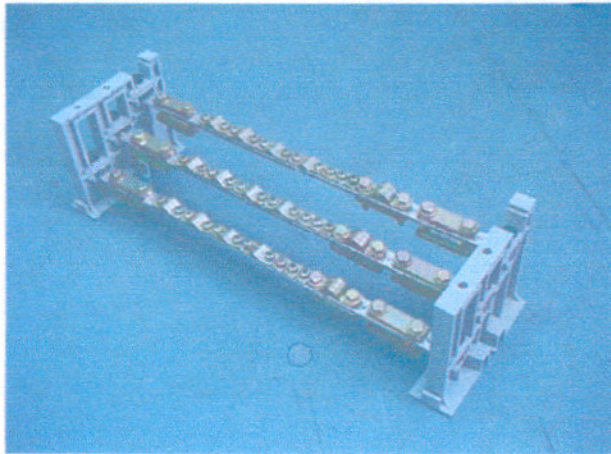

3/...

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן